PATVIRTINTA

Ignalinos rajono švietimo ir sporto
paslaugų centro direktoriaus
2026 m. d. įsakymu Nr. V-

IGNALINOS RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA NR.GS1

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro (toliau – Centro) Gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems įstaigoje dirbantiemas darbuotojams ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Centre dirbantys darbuotojai.

2. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų, preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijoje gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

3. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, Centro direktoriui ir (arba) jo paskirtiems atsakingiems asmenims vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

II SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

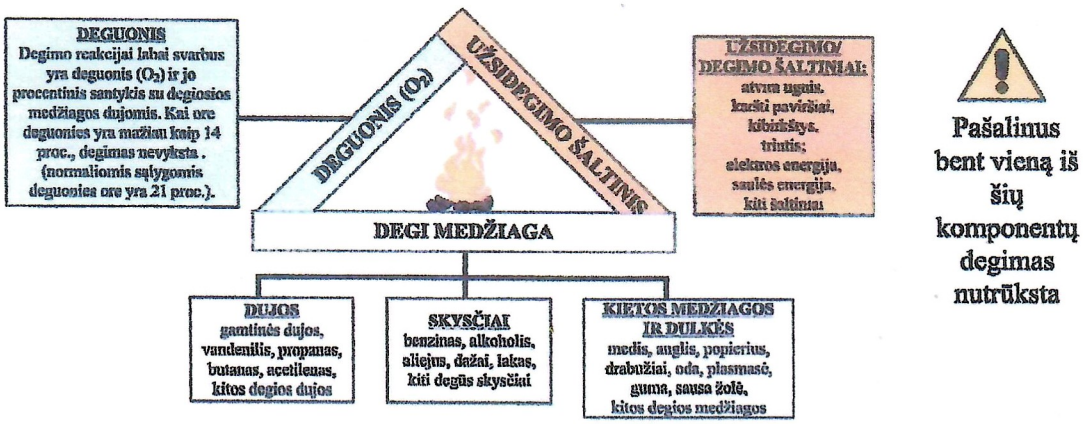


-Nesudaryti degios aplinkos!

-Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)!

-Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!

5. Klasikinis degimo trikampis:



6. Susipažinti su žmonių evakavimo planu (-ais), kuris (-ie) yra pakabintas (-i), gerai matomoje (-se) vietoje (-se).

7. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai:

Sutartiniai ženklai	Reikšmė
	Gesintuvas
	Gaisrinis čiaupas
	Elektros skydelis
	Telefonas
	Gaisro signalizacijos jungiklis
	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginis evakuacijos kelias
	Jūs esate čia (plano vieta)
	Pirmosios pagalbos rinkinys (Vaistinėlė)

8. Žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju pažymėtos:



9. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus turi būti laisvi.

10. Transporto priemones statyti, medžiagas laikyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

11. Šiukšles, augalinės kilmės ir kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš įstaigos patalpų bei teritorijos. Įstaigos teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, o žiemos metu - nuvalytas sniegas.

12. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą. Ant taros ar pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

13. Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.

14. Draudžiama naudoti atvirą ugnį:

14.1. sandėliuose (išskyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti išduotas leidimas);

14.2. pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose (šios teritorijos pažymėtos ženklu);

14.3. kitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios pažymėtos ženklu .

15. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.

Rūkymo vietos


16. ⚠ Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.

17. ⚠ Pelenus ir nuorūkas mesti tik į specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas nuorūkoms. Baigus rūkyti įsitikinti, kad nuorūka užgesinta.

18. Rūkymas ne tam tikslui skirtose vietose gali sukelti gaisrą, sprogimą, kitus padarinius.

IIISKYRIUS
GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

19. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga:

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ		ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gaisro signalizacijos mygtukas		-
	Gesintuvas		Pasibaigus gesintuvo garantiniam laikui arba techninės patikros laikui, turi būti atliekama jo techninė priežiūra.

20. ⚠ Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.



Gaisriniai hidrantai

21. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius hidrantus.



Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai) skirtos gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti.

22. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro patalpose yra įrengta gaisro aptikimo, signalizavimo sistema.

23. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti

atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

24. Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

25. Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:

25.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuką ;

25.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą **ugniagesiams**

skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112;

25.3. nutraukti elektros tiekimą ;

25.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis , kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

26. Esant patalpose, išgirdus gaisro signalizacijos signalą ar signalą apie gaisrą (pvz. *„Gaisras!“ ar „Dega!“*):

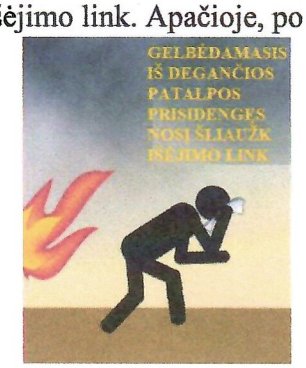
26.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką;

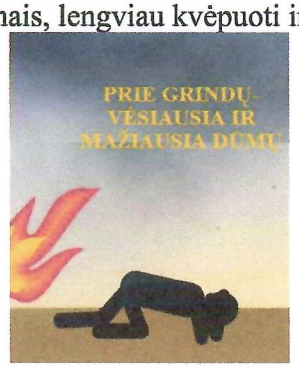
26.2. neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;





26.3. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;

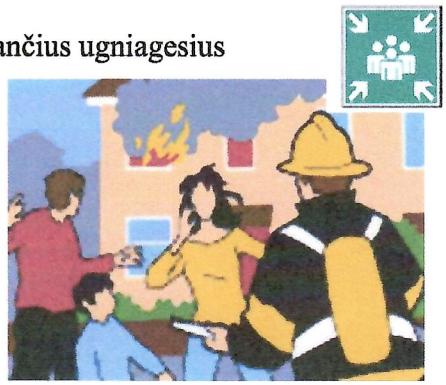




26.4. negrįžti į degantį pastatą. Išėjus likti iš anksto numatytoje

žmonių susirinkimo vietoje

26.5. pasitikti atvykstančius ugniagesius



27. ⚠ Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: **„Sustok, krisk ant žemės ir riskis“**. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos.

28. ⚠ Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.



29. Įstaigos vadovas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai:


29.1. nustatyti tikslią evakuotų žmonių surinkimo (susitikimo) vietą. Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

29.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius patikrinti pagal sąrašą.

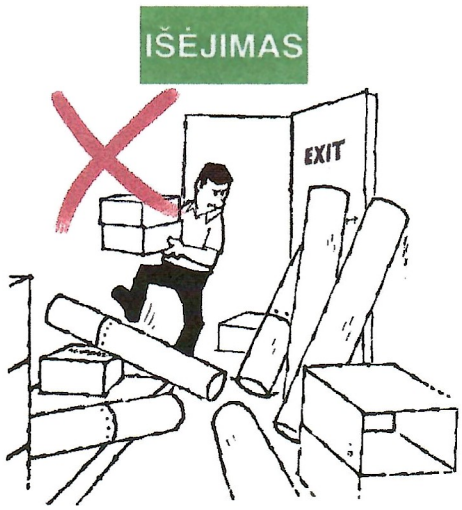
V SKYRIUS
EVAKUACIJOS KELIAI

30. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos.

31. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

	***Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.***
	***Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.***

32. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.



33. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, išskyrus:

33.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

33.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

33.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.

34. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

35. Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:

35.1. gesintuvų, kito gaisrinio inventoriaus;

35.2. evakuacijos kelių, avarinių išėjimų, durų ir langų;

35.3. privažiavimo kelių ir priėjimų, tarpų tarp statinių;

35.4. elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas);

35.5. įvadinių sklendžių.



VISKYRIUS
GESINTUVO NAUDOJIMAS

36. Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuoti.

37. Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

38. Gaisrai skirstomi į klases, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:

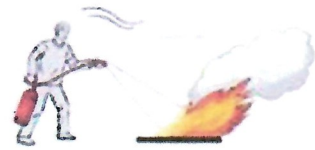
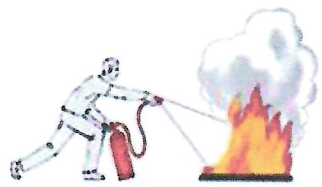


A klasės gaisrai: **dega kietos degios medžiagos, didesne**	**B klasės gaisrai:** **dega degūs skysčiai arba medžiagos, turinčios**	**C klasės gaisrai:** **dega degios dujos,** *pvz. degantis*	**D klasės gaisrai:** **dega metalai**	**E klasės gaisrai;** *dega elektros*

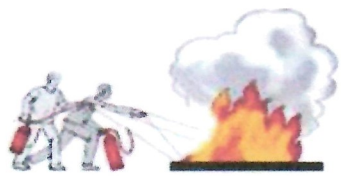
dalimi organinės kilmės, *pvz. deganti mediena, popierius, šiaudai, anglis, tekstilė, automobilių padangos ir kt.*	**savybę lydytis,** *pvz. degantis benzinas, naftos produktai, riebalai, lakas, derva, vaškas, eteris, alkoholis ir kt.*	*propanas, vandenilis, acetilenas, šviečiančios dujos ir kt.*	**ir jų lydiniai** *pvz. kalis, natris, magnis*	*įranga, kuria teka el. srovė iki 1000V*
ŽYMĖJIMAS ANT GESINTUVO:				
				 arba užrašas: **„Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“**

39. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus:



Gesintuvo naudojimas gesinant gaisrą

NETEISINGAI	TEISINGAI
	
Negesinti ugnies prieš vėją – ugnį gesinti tik pavėjui	
	
Degančio ploto negesinti iš viršaus – ugnį gesinti tik iš apačios.	
	
Degančios sienos negesinti iš viršaus - su ja kovoti tik iš apačios į viršų.	

NETEISINGAI	TEISINGAI
	
Gesintuvais naudotis ne vienu po kito - bet tuo pačiu metu keliais.	

40. ⚠ Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

41. ⚠ Panaudotų gesintuvų nedėti į vietą, o atiduoti atsakingam asmeniui pakartotiniam gesintuvo užpildymui.

VII SKYRIUS
PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

42. ⚠ Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų skirstomi į A_{sg}, B_{sg}, C_g, D_g, E_g kategorijas:

Patalpos kategorija	Papildomi reikalavimai C_g kategorijų patalpose
C_g	C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose ar patalpose **DRAUDŽIAMA**: – naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra. – šildyti atviro tipo šildymo prietaisais.
D_g ir E_g	Papildomų reikalavimų šioms patalpoms nėra.

VIII SKYRIUS
SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

43. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):



Dujos



Skysčiai



Dulkės



Kietosios medžiagos

43.1. dujos (gamtinės dujos ir kt.);

43.2. skysčiai (naftos produktai, įvairios valymo priemonės ir kt.);

43.3. dulkės (medžio, metalo dulkės ir kt.);

43.4. kietosios medžiagos (popierius, mediena, padangos ir kt.).

44. Ženklais, kuriais žymimos degios ir sprogios medžiagos:

Simbolis	Reikšmė
	Degios medžiagos. Savaime arba lengvai užsidegantis degus produktas.
	Oksiduojančios medžiagos. Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.
	Sprogstamoji medžiaga. Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
	Turi slėgio veikiamų dujų.

45.  Šias medžiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupėmis pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (žr. šių medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją). Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

46. Draudžiama laikyti degias bei sprogias medžiagas pažeistoje ar atviroje taroje, pakuotėje.

47. Laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių buteliukus būtina laikyti kamščiais į viršų.

48.  Išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius būtina užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

IX SKYRIUS
PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS TERITORIJOSE

49. Visos transporto priemonės privalo turėti pirmines gaisro gesinimo priemones:

49.1. lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui – vieną gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (*l*) gesinimo medžiagos;

49.2. krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t – vieną gesintuvą, turintį 2 kg (*l*) gesinimo medžiagos;

49.3. kita žemės ūkio technika - du gesintuvus po 2 kg (*l*) gesinimo medžiagos arba vieną gesintuvą, turintį 4 kg (*l*) gesinimo medžiagos.

Transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir remontas

50.  Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse draudžiama:

50.1. dirbti nuolatinio pobūdžio terminio apdirbimo, suvirinimo, dažymo, medienos apdirbimo darbus, taip pat plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

50.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;

50.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;

50.4. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

50.5. sandėliuoti degias medžiagas ir degių dujų balionus.

51. Transporto priemonių stovėjimo vietose išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

52. Draudžiama laikyti krovininius automobilius, pakrautus ypač degiomis, labai degiomis ir degiomis medžiagomis, tam tikslui nepritaikytose vietose.

53. Transporto priemonių remonto vietos:

53.1. naudotus kuro ir tepalo filtrus, skudurus, degias šiukšles sudėti tik į specialiai tam skirtas nedegias dėžes su dangčiais;

53.2. panaudotus naftos produktus išpilti tik į tam skirtus indus ir laikyti tik tam tikslui skirtose vietose;

53.3. išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

Užsipilant kurą degalinėse

54. Atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį leidžiama ne arčiau kaip per 20 m nuo degalinės rezervuarų ir pildymo kolonėlių. Rūkyti leidžiama tik ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo rezervuarų ir pildymo kolonėlių specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.

55. Pilant į transporto priemones degalus, būtina laikytis šių reikalavimų:

55.1. atsitiktinai išlieti degalai turi būti užpilti smėliu arba specialiu sorbentu, sumirkęs smėlis ir tepaluotos valymo priemonės – sudėtos į sandarias metalines dėžes ir išvežtos iš aikštelės;

55.2. transporto priemonių varikliai turi būti išjungti;

55.3. degalų pylimo sistema turi būti sandari, antgaliai degalams pilti– techniškai tvarkingi;

55.4. degalai turi būti pilami tiesiai į kuro bakus. Degalus taip pat galima pilti į tam skirtus indus su sandariais kamščiais.

X SKYRIUS
TECHNOLOGINIAI ĮRENGINIAI

56. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

57. Draudžiama dirbti esant netvarkingai automatinei įrangai, įrenginiams, išjungtiems kontroliniams matavimo ir apsaugos prietaisams.

58. Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi būti sandarūs. Ant taros turi būti nurodytas laikomų

medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

59. ⚠ Pastebėjus įrenginius ir vamzdynus su netvarkinga, mechaniškai pažeista, įmirkusia skysčiais izoliacija, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis.

60. Traukos įrenginių elementai turi sulaikyti ortakiuose degias nuosėdas. Susikaupusias degias nuosėdas būtina valyti pagal numatytą ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką.

61. Kai technologinio proceso metu naudojami atviri indai ir aparatai su ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais, būtina dirbti tik esant įjungtai ištraukiamajai vėdinimo sistemai.

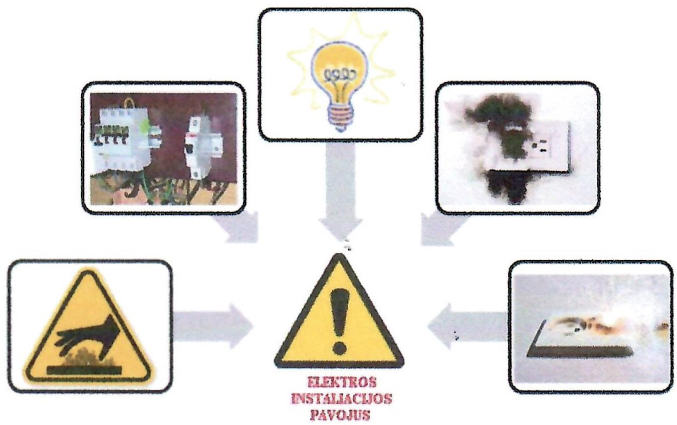
62. Technologinius įrenginius aptarnaujantis personalas turi būti susipažinęs su vamzdynų technologine schema, sklendžių išdėstymu ir jų paskirtimi, ištikus avarijai mokėti atlikti vamzdynų sklendžių perjungimo, uždarymo ir atidarymo operacijas. Įvadinės sklendės turi būti su užrašais, o jų vietą privalo žinoti ir budintis personalas.

Elektros įrenginiai

63. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

64.  Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės jokiu būdu negalima gesinti vandeniu.

65. ⚠ Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją:



65.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;

65.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungia elektros saugikliai;

65.3. mirga šviesa;

65.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas;

65.5. įjungus elektros prietaisas „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys.

66. ⚠ Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.


67. ⚠ Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus.

68. ⚠ Saugoti, kad nesušlaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai,

kištukai ar patys elektros prietaisai.

69. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi, ar kitaip pažeidžiami mechaniškai.






70. Į elektros tinklą nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų.



71. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.



72. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

73. Patalpose, kuriose kaupiasi dulkės, elektros skirstomųjų spintų ir skydinių durys turi būti sandarios.

74. Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

75. Draudžiama:

75.1. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

75.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

75.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga;

75.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

76. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

77. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros

įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

78. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

79. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

80. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

81. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

Šildymo įrenginiai

82. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro patalpos šildomos centriniu šildymu (Mokyklos g.4), geoterminiu šildymu (Sporto g.6A).

83. Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią - patikrinti.

84. Smilkstančias anglis, pelenus ir šlaką galima pilti ne arčiau kaip 15 m nuo pastatų, o laikyti nedegioje taroje – ne arčiau kaip 6 m nuo pastatų.

85. Patalpose, kuriose yra įrengti šildymo įrenginiai, draudžiama:

85.1. naudoti kitos rūšies kurą, negu numatyta įrenginio techninėje dokumentacijoje;

85.2. be priežiūros palikti neautomatinius šildymo įrenginius.

86. Šildymo įrenginiai, dūmtraukiai turi būti techniškai sutvarkyti.

87. Eksploatuojant šildymo įrenginius, draudžiama:

87.1. laikyti kurą arčiau kaip 1 m nuo pakuros;

87.2. įkurti juos ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;

87.3. kūrenti šildymo įrenginį jam nepritaikytu kuru;

87.4. kūrenti esant atidarytoms pakuros durelėms;

87.5. naudoti vėdinimo kanalus dūmams šalinti;

87.6. palikti be priežiūros kūrenamas krosnis.

88. Draudžiama džiovinti ir laikyti degias medžiagas arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų.

89. Šildymo įrenginių skystojo kuro bakai turi būti eksploatuojami uždengti. Patalpoje turi būti ne daugiau kaip 200 litrų kuro. Statyti kuro bakus priešais pakurą (purkštuką) draudžiama.

90. Kurotiekių sandūros, armatūra ir ventiliai turi būti techniškai tvarkingi ir sandarūs.

Vėdinimas

91. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

92. Atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, privaloma tikrinti vėdinimo sistemų (ventiliatorių, ortakių, ugnį sulaikančių prietaisų, drėkinimo

kamerų, ir pan.) techninę būklę ir, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas ir (ar) reikalavimus) ir įstaigos vadovo patvirtintą grafiką, valyti jose susikaupusias nuosėdas. Tikrinimo ir valymo rezultatai turi būti įforminami raštu.

93. Vėdinimo kamerose draudžiama laikyti įrenginius ir bet kokias medžiagas. Jos turi būti užrakintos.

94.  Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

95. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

XI SKYRIUS
MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo reikalavimai pastatuose, patalpose

96.  Ant išorinės sandėlio durų (vartų) pusės - turi būti ženklai, apibūdinantys laikomų medžiagų ir prekių sprogumą ir gaisringumą.

97.  Sandėliuose draudžiama užkrauti langus, duris ir vartus.

98.  Draudžiama sandėliuose rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.

99. Degių ir nedegių medžiagų, kurios laikomos degiose pakuotėse, sandėliuose draudžiama naudoti elektros šildytuvus su atvirais kaitinimo elementais ir kitus buitinius elektros prietaisus.

100. Sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 50 m^2, praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 0,8 m, o sandėliuose, kurių plotas didesnis kaip 200 m^2– ne siauresnės kaip 1,2 m.

101. Skersinės praeigos tarp stelažų, rietuvių turi būti įrengiamos kas 40 m.

102.  Sandėliuose draudžiama perpilti naftos produktus.

103. Sandėliuose laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines būtina krauti kamščiais į viršų.

104.  Chemikalai turi būti fasuojami atskirose patalpose. Išsiliejusius ar išbirusius chemikalus būtina nedelsiant išvalyti ir padaryti nekenksmingus. Pakuotę (popierių, drožles, vatą ir t. t.) būtina laikyti atskiroje patalpoje.

Naftos produktų sandėliavimas

105. Nesant stacionaraus elektros apšvietimo, pagal sprogimą pavojingoms patalpoms, aparatūrai ir kitai įrangai laikinai apšviesti būtina naudoti sprogiai aplinkai saugius akumuliatorinius prožektorius. Prožektoriai turi būti įjungiami ir išjungiami už sprogimo atžvilgiu pavojingos zonos ribų.

106. Ant naftos ir jos produktų rezervuarų turi būti nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas ir maksimalus pripylimo lygis. Draudžiama rezervuarus perpildyti.

107. Tikrinant rezervuarus, būtina naudoti kibirkščiavimo nesukeliančią avalynę, įrankius ir statinio elektros krūvio nekaupiančius drabužius.

108. Leidžiama remontuoti tik visiškai ištuštintus rezervuarus ir vamzdynus. Vamzdynai turi būti išjungti, visos angos atidarytos, nuodugniai išvalytos (išgarintos ir išplautos). Būtina

įsitikinti, kad juose nėra sprogios dujų koncentracijos.

109. Perkūnijos metu draudžiama matuoti naftos ir jos produktų lygį, imti jų mėginius, atlikti perpylimo darbus.

110. Šildyti klampius naftos produktus rezervuaruose (iki nustatytos ribos) leidžiama, kai jų lygis virš kaitintuvų yra ne mažesnis kaip 0,5 m.

111. Draudžiama naftos produktus į rezervuarą pilti krentančia srove. Rezervuaro pripylimo (ištuštinimo) greitis neturi viršyti rezervuare įrengtų kvėpavimo ir apsauginių vožtuvų suminio pralaidumo galimybių.

112. Naftos ir jos produktų perpylimo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi. Naftos ir jos produktų įrenginių gedimus nedelsiant būtina pašalinti, o naftos ir jos produktų nuotėkį– sustabdyti.

XII SKYRIUS
PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

113. Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

114. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

114.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

114.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

115. Būtina patikrinti:

115.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių atliekų;

115.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;

115.3. ar uždaryti langai, orlaidės, ugniai atsparios durys, ugniagesinės durys į kitas patalpas;

115.4. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likę medžiagos, detalės ir kitas turtas;

115.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai ir laiptinės;

115.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

115.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

116. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui.

117. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

118. Pastebėjus gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.

119. Atsiminti, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis - neatsargus elgesys. Būti atidiems ir nuolat laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.

120. Gaisrinės saugos žinias pasitikrinti atsakant į klausimus pateiktus instrukcijos priede.

Priedas

PASITIKRINKITE SAVO ŽINIAS



? **Kas įstaigoje yra atsakingas už gaisrinę saugą?**

? **Kokie yra 3 degimo komponentai, ir pašalinus bent vieną iš jų degimas nutrūksta?**

? **Išvardinti, koks gaisrinės saugos inventorius yra įstaigoje. Kur šios priemonės išdėstytos? Kur yra evakuaciniai išėjimai?**

? **Kaip elgtis kilus gaisrui? Kaip evakuotis iš degančio pastato?**

? **Kur galima rūkyti (jei rūkote) ?**

? **Kokie požymiai rodo esant netvarkingai elektros instaliacijai? Kaip elgtis pastebėjus pažeidimus?**

? **Kokiais telefono numeriais skambinti, norint iškviesti pagalbą?**